


MASZTY - IGLICE - PRZEWÓD W IZOLACJI WYSOKONAPIĘCIOWEJ MASZTY ZE ZWODEM ODSUNIĘTYM maszty ze zwodem odsuniętym

H196184

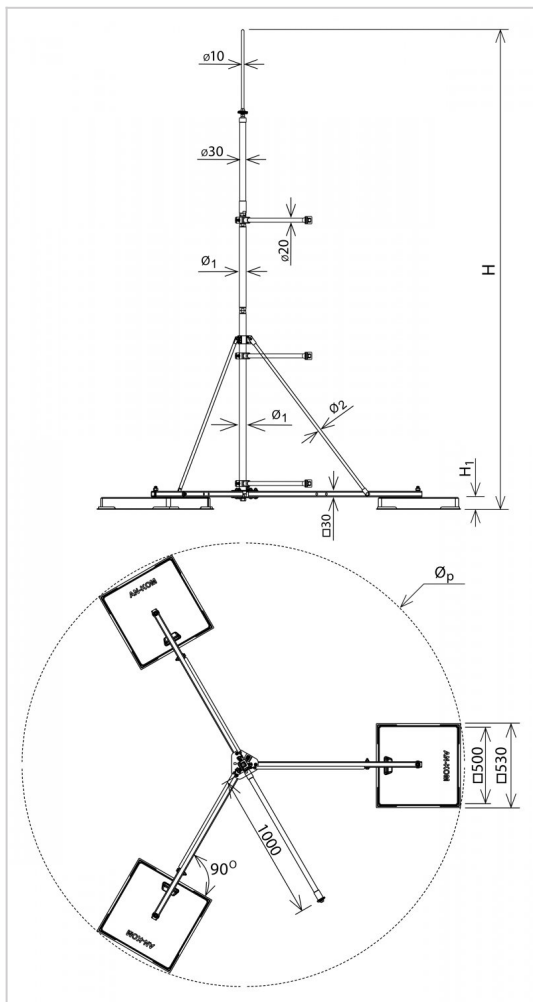

WERSJA MATERIAŁOWA:

stal ocynkowana ogniowo

OPIS:

Maszty wolnostojące ze zwodem odsuniętym na trójnogu wraz z obciążnikami. Służą do odprowadzenia prądu pioruna przy zachowaniu odstępu iskrobezpiecznego, który zapewniają drążki izolacyjne poziome.

symbol typ	H196184 AN-83C/OG/
H (mm)	6000
waga obciążnika (kg)	3 x 36
Ø1 / Ø2 (mm)	33,7 / 16
Øp / H1 (mm)	3380 / 70
ilość drążków izolacyjnych poziomych (szt)	4
strefa wiatrów RP	I
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława
Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów



an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88