

DIII UQ gR 35A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004323001
Opis	DIII UQ gR 35A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	35
Typ	D
Wielkość	DIII
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Napięcie znamionowe DC (V)	315
Wymiary	E33
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączania AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączania DC (kA)	8
Straty mocy Pd (W)	12
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączania (A2s)	539
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000099
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa D
Rozmiar	DIII
Prąd znamionowy	35A
Napięcie znamionowe	500V
Kod koloru	Czarny
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwalania	Super szybka

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

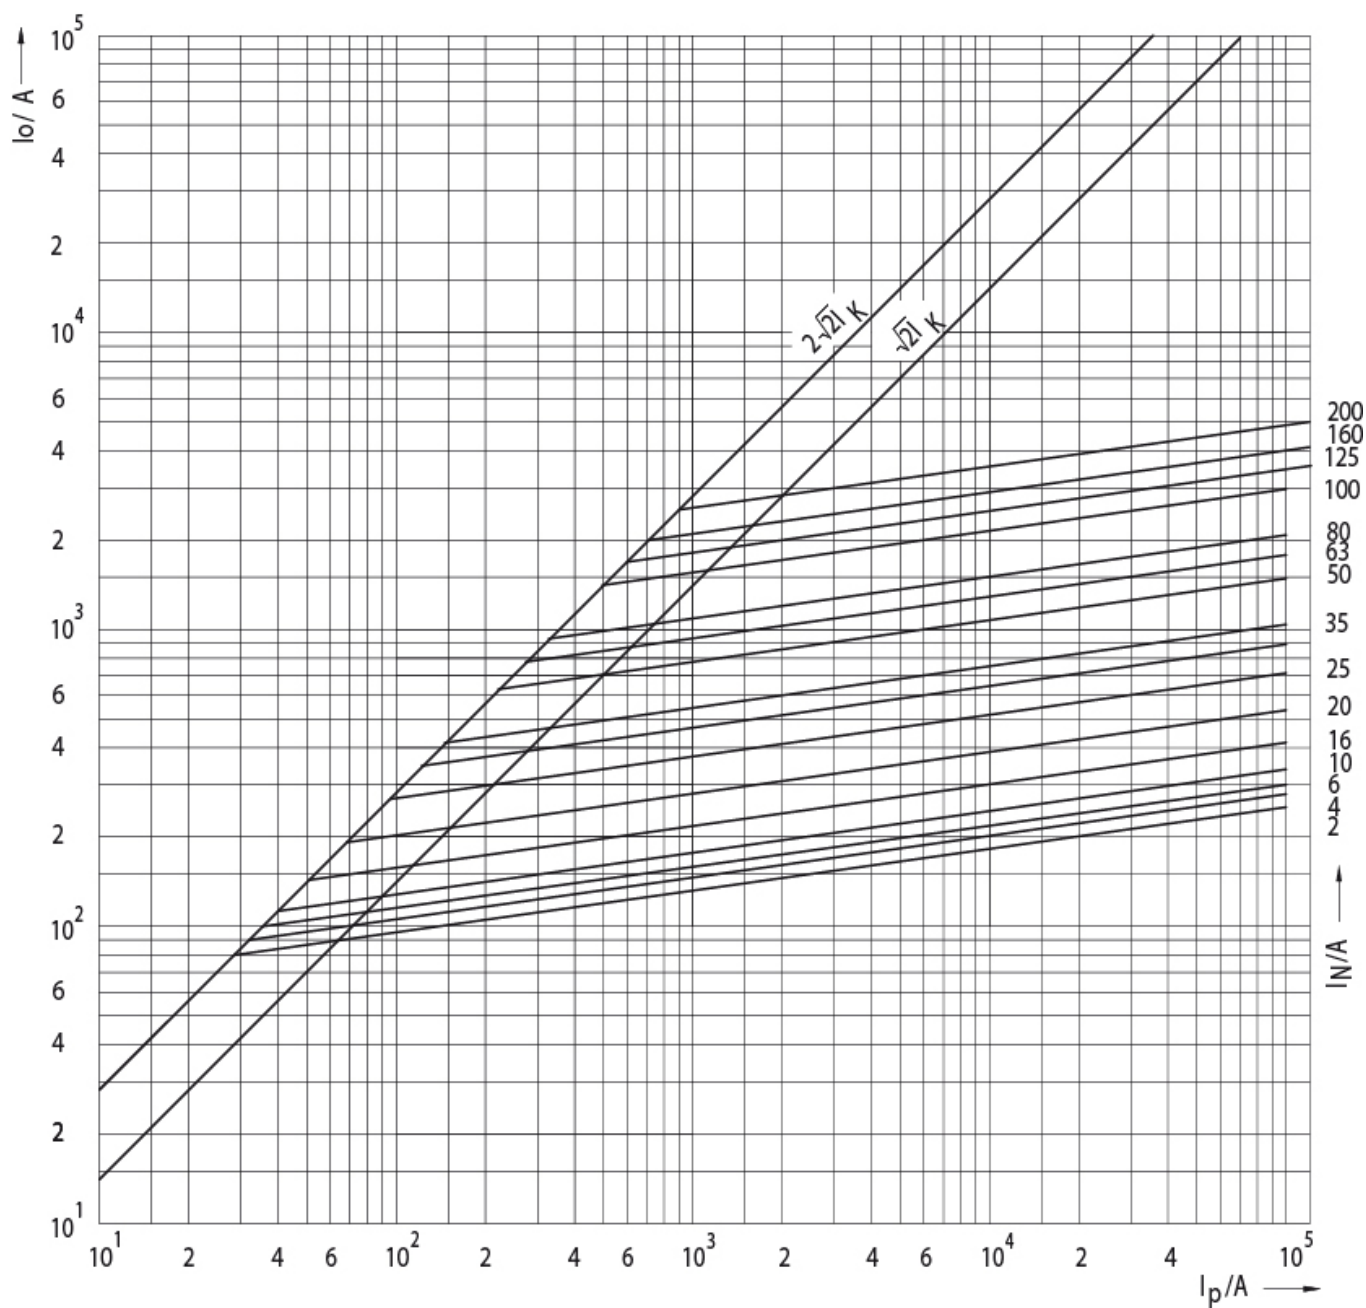

Charakterystyka

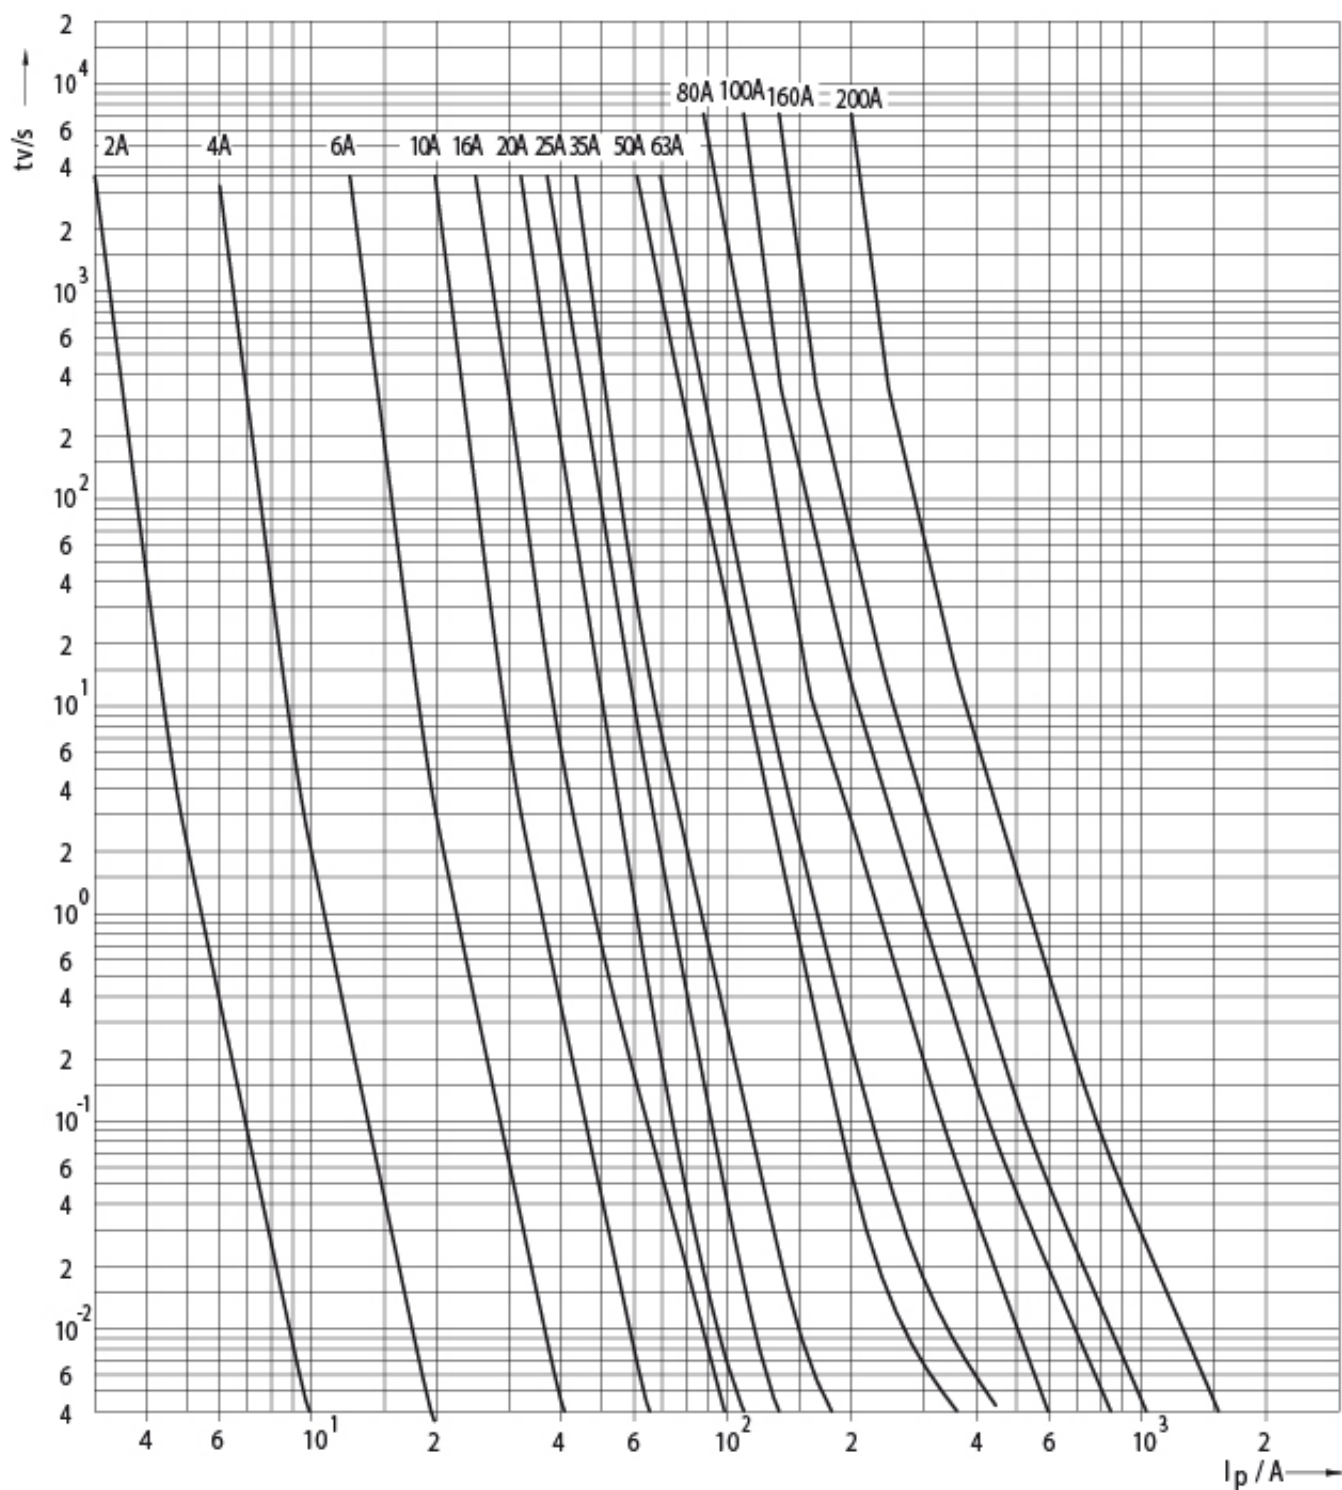

Rysunek wymiarowy

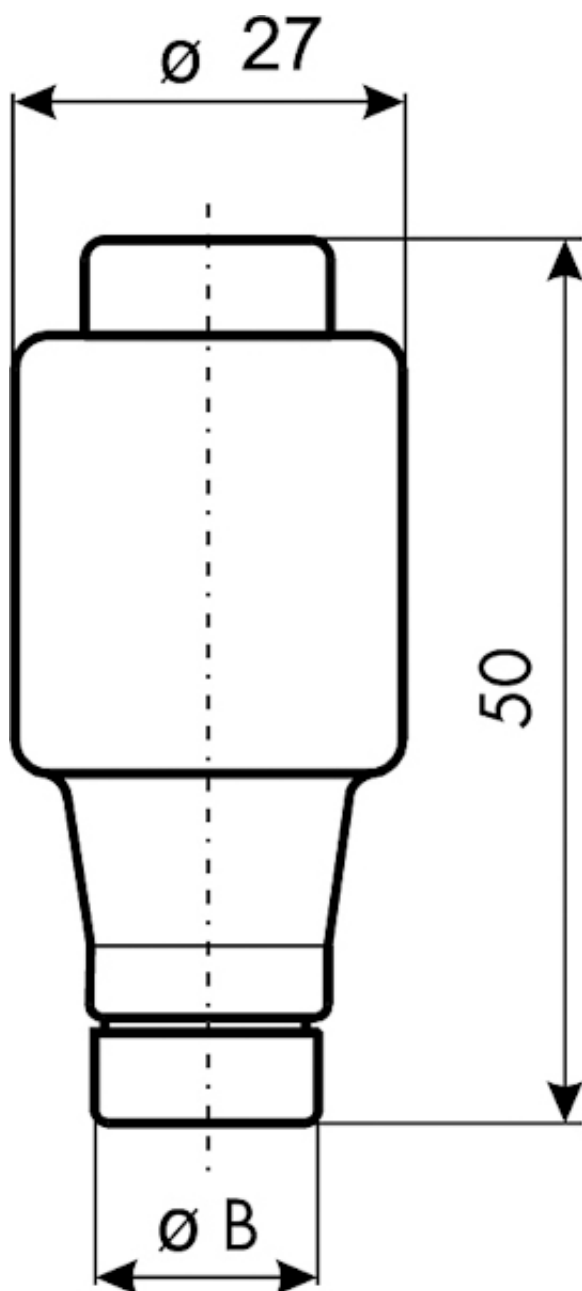

Certyfikat

ELEKTRISCHES PRÜFAMT MÜNCHEN

DER STADTWERKE MÜNCHEN – Werkbereich Technik

Strom und Fernwärmeversorgung Abt. Elektrotechnisches Zähler- und Prüfwesen



FRANZSTRASSE 9 · 8000 MÜNCHEN 40 · TELEFON (089) 3 81 01- 331 · TELEX 523 679 stewe d

Prüfbericht

Nr. 76 038 6

Antragsteller: Elektroelement n. sol. o., YU-61411 Izlake
Antrag vom 03.03.1986

Gegenstand: HLS-Sicherungseinsätze, D-System
Prüfmuster erhalten am 05.03.1986

Hersteller: Antragsteller

Art der Prüfung: Informationsprüfung
nach Angaben des Antragstellers

Prüfergebnis: Prüfkriterien und Einzelergebnisse siehe Prüfbericht

Inhalt:

Eingereichte Prüfmuster	Seite 1
Durchgeführte Prüfungen	Seite 2
Prüfstromquellen	Seite 3 und 4
Prüftabellen	Nr. 1 bis 4
Oszillogramme	Blatt 1 bis 18



15.05.1986

München, den

Jüller

Dieser Bericht gibt nur Aufschluß über das zur Prüfung eingereichte Material und ist kein Nachweis über die Qualität der serienmäßigen Fertigung. Er hat nur in vollem Umfang Gültigkeit, und umfaßt Seiten und Tab. Beilagen.

4
Osz.