


ON 300

ograniczniki przepięć typu 2 (T2) z zabezpieczeniem

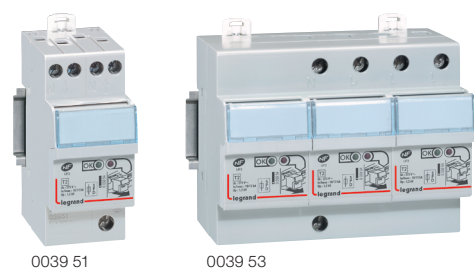

ON 300 ograniczniki przepięć dla linii telekomunikacyjnych (telefon, X-DSL)



Tabela doboru ograniczników przepięć i ich dobezpieczeń **str. 164**

Ograniczniki przepięć z zabezpieczeniem wewnętrznym przed prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi.
Zgodne z normami IEC/EN 61643-11.
Dla sieci zasilających 230/400 V~ 50/60 Hz.

Pak.	Nr ref.	Ograniczniki typu 2 z zabezpieczeniem
		Zalecane dla instalacji w rozdzielnicach piętrowych lub mieszkaniowych jako drugi stopień ochrony przeciwprzepięciowej w budynkach o niskim poziomie ryzyka (obszary miejskie, zasilanie kablem podziemnym itp.). Z wymiennymi modułami wtykowymi ze wskaźnikami stanu: – wskaźnik zielony: ogranicznik sprawny, – wskaźnik czerwony: wkład do wymiany. T2 – I_{max}: 12 kA/biegun I _n : 10 kA/biegun – U _c : 275 V~. Dla sieci: TT, TNS. Ograniczniki z przyłączem typu Y (zaciski wejściowe i wyjściowe znajdują się u góry ogranicznika) zapewniają lepsze zabezpieczenie przed przepięciami.
1	0039 51	Liczba biegunów 1P+N Zabezpieczenie wewnętrzne I _{sc} ≤ 6 kA Szerokość w modułach 2 Oznaczenie projektowe ON T2-12-1P+N
1	0039 53	Liczba biegunów 3P+N Zabezpieczenie wewnętrzne I _{sc} ≤ 6 kA Szerokość w modułach 6 Oznaczenie projektowe ON T2-12-3P+N
1	0039 54	Wymienne wkłady ograniczników Dla ograniczników ze zintegrowanym zabezpieczeniem wewnętrznym nr ref.: 0039 51/53.

Pak.	Nr ref.	Ograniczniki dla linii telekomunikacyjnych								
		Zabezpieczanie przed skutkami przepięć takich urządzeń jak: aparaty telefoniczne, modemy, systemy wideodomofonowe, itp. Zalecane w celu zapewnienia kompletnej ochrony przepięciowej w instalacjach zasilających niskiego napięcia, wyposażonych w ograniczniki przepięć (TS/IEC 61643-12). Kompatybilne z X-DSL. Ogranicznik do wymiany – brak komunikacji. Zgodne z normami IEC/EN 61643-21. Ogranicznik dla linii telefonicznych/ADSL – wejścia RJ 45 lub zaciski śrubowe. Typu D1 i C2¹ dla instalacji z lub bez ochrony odgromowej (LPS). Przyłączanie: RJ 45 (kompatybilne z RJ 11) lub zaciski śrubowe. Montaż na wsporniku TH 35. Szerokość w modułach: 1								
1	4122 00	<table><tr><th>I_n / I_{max}</th><th>Napięcie znamionowe (U_n)</th><th>Poziom ochrony (U_p)</th><th>Oznaczenie projektowe</th></tr><tr><td>10/20² kA</td><td>180 V</td><td>350 V</td><td>ON TEL-20</td></tr></table> Ograniczniki dla linii telefonicznych/ADSL – zaciski śrubowe. Typu C2¹ dla instalacji bez ochrony odgromowej (LPS). Przyłączanie: zaciski śrubowe. Montaż na wsporniku TH 35 możliwy przy użyciu adaptera nr ref. 0364 69 (nie dostarczany w komplecie). Wymiary: 63x17x23 mm (wysokość x szerokość x głębokość).	I _n / I _{max}	Napięcie znamionowe (U _n)	Poziom ochrony (U _p)	Oznaczenie projektowe	10/20 ² kA	180 V	350 V	ON TEL-20
I _n / I _{max}	Napięcie znamionowe (U _n)	Poziom ochrony (U _p)	Oznaczenie projektowe							
10/20 ² kA	180 V	350 V	ON TEL-20							
1	4123 19	<table><tr><th>I_n / I_{max}</th><th>Napięcie znamionowe (U_n)</th><th>Poziom ochrony (U_p)</th><th>Oznaczenie projektowe</th></tr><tr><td>5/10 kA</td><td>180 V</td><td>280 V</td><td>ON TEL-10</td></tr></table>	I _n / I _{max}	Napięcie znamionowe (U _n)	Poziom ochrony (U _p)	Oznaczenie projektowe	5/10 kA	180 V	280 V	ON TEL-10
I _n / I _{max}	Napięcie znamionowe (U _n)	Poziom ochrony (U _p)	Oznaczenie projektowe							
5/10 kA	180 V	280 V	ON TEL-10							

1: Kategorie testu D1 (podobnie do T1 / klasa I) i C2 (podobnie do T2 / klasa II). Zgodnie z normą IEC/EN 61643-21.

2: Wartość I_n podana dla przyłączenia za pomocą zacisków śrubowych (I_n = 2,5 kA dla przyłączenia za pomocą RJ 45)