

Akcesoria do SIRIUS 3RM1 Zacisk zasilania 3-fazowego do układów rozruchowych technika przyłączy śrubowych

Ogólne dane techniczne		
Nazwa markowa produktu		SIRIUS
oznaczenie produktu		3-fazowe przyłącze zasilające
wykonanie produktu		do 3-fazowych szyn zbiorczych
możliwość zastosowania		Układ rozruchowy 3RM1
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	m	2 000
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	°C	-25 ... +60
• podczas transportu	°C	-40 ... +70
• podczas magazynowania	°C	-40 ... +70
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009		X
Obwód główny		
względna tolerancja symetryczna napięcia roboczego	%	10
obciążalność prądowa maksymalny	A	25
prąd roboczy przy AC przy 480 V zg. z UL 508	A	16
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
pozycja montażowa		Dowolny
rodzaj montażu		mocowanie śrubowe
szerokość	mm	24
wysokość	mm	40
głębokość	mm	22
Przyłącza/ Zaciski		
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów		
• dla styków głównych		
— jednożyłowy		1x (1,5 ... 4 mm ²), 2x (1,5 ... 2,5 mm ²)
— typu linka		
— z tulejką kablową		1x (1,5 ... 2,5 mm ²), 2x 1,5 mm ²
• przy przewodach AWG dla styków głównych		1x (16 ... 12), 2x (16 ... 14)
Aprobata/ Certyfikaty		
General Product Approval		EMV



[Confirmation](#)



Test Certificates	other	Railway	Environment
-------------------	-------	---------	-------------

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RM1920-1AA>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RM1920-1AA>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RM1920-1AA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RM1920-1AA&lang=en

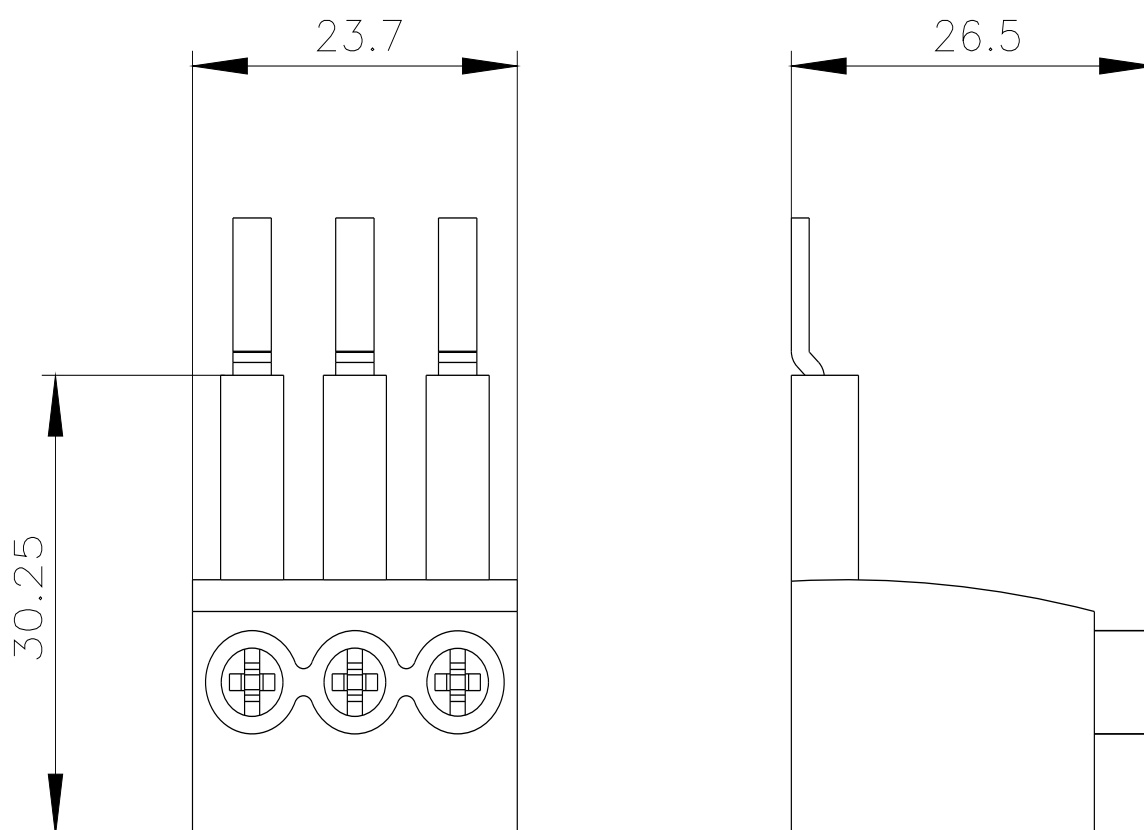

Ostatnia zmiana:

16.12.2020