


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DYSTRYBUTOR:</b><br><b>GRODNO S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           | Producent:<br><b>SOLIMPEKS</b>                                                  |  |
| Nazwa produktu :<br>Typ/Model zbiornika :<br>Rzeczywista pojemność wymiennika :<br>Max. ciśnienie :<br>Dop. temp. pracy:<br>Grzałka elektryczna:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SOLIBUFFER 100, 200 i 300<br>MA-0004; MA-0003; MA-0360<br>MA-0004=100l; MA-0003=170l; MA-0360=245<br>6 bar<br>95°C<br>Możliwy montaż jako dodatkowa opcja | <b>CE</b>                                                                       |  |
| <b>UWAGA!!!</b><br><b>STANOWCZY ZAKAZ</b> użytkowania bez sprawnego zaworu bezpieczeństwa.<br>Wszelkie prace Instalatorskie i przeglądy musi wykonywać Monter z uprawnieniami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |
| Przykładowe błędy montażu i użytkowania: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Brak zaworu bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowego</b>, które to ma zabezpieczyć zbiornik buforowy do c.o. przed nagłym wzrostem ciśnienia. Może to skutkować trwałym uszkodzeniem spawów w dennicach bufora, czego następstwem może być jego rozszczelnienie. Takie niedopatrzenie jest powodem wymiany bufora na nowy.</li> <li><b>Brak zaworu zwrotnego na powrocie</b> z bufora C.O. może się okazać latem, że w trakcie ogrzewanie zbiornika C.W.U. mimo, że będzie wyłączone C.O. to inwestor będzie miał jednak ciepłe grzejniki (instalacje ogrzewania podłogowego) w domu. Zapewne skutkiem tego będzie niedogrzany zasobnik CWU oraz nadmierne zużycie energii elektrycznej latem.</li> </ol> |                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |
| Data produkcji bufora<br><br>2022 - ..... - .....<br>Data uruchomienia bufora<br><br>2022 - ..... - .....<br><br>Gwarancja : 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | Data sprzedaży .....<br><br><br><br><br><br><br>Pieczętka i podpis dystrybutora |  |

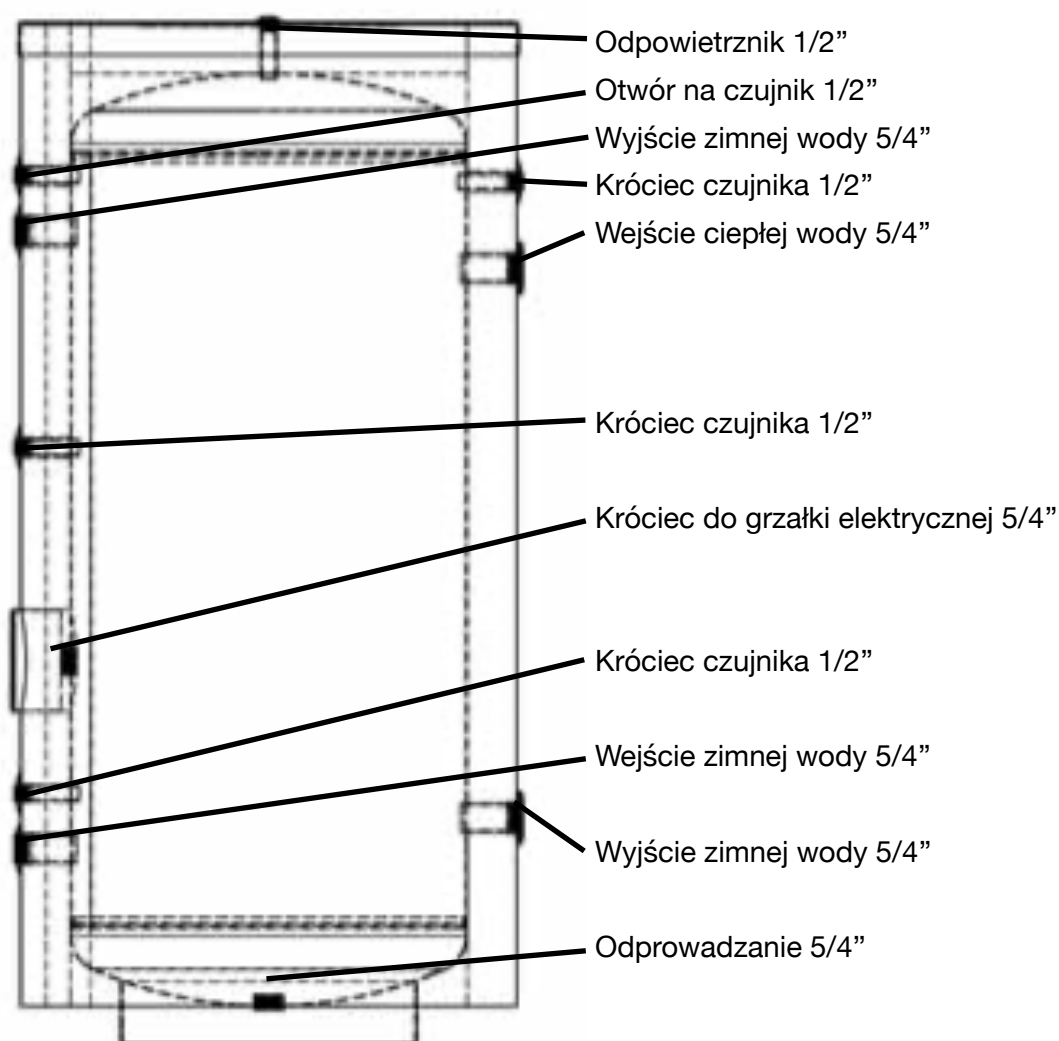

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| KOD PRODUKTU                               | BUFOR 100 MA-0004                                                  | BUFOR 200 MA-0003                                                  | BUFOR 300 MA-0360                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wysokość (mm)                              | 795                                                                | 1245                                                               | 1770                                                               |
| Średnica (mm)                              | 542                                                                | 542                                                                | 542                                                                |
| Waga netto (kg)                            | 50                                                                 | 60                                                                 | 70                                                                 |
| Objętość (litr)                            | 132                                                                | 170                                                                | 245                                                                |
| Izolacja                                   | 50 mm / 40 kg/m <sup>3</sup>                                       | 50 mm / 40 kg/m <sup>3</sup>                                       | 50 mm / 40 kg/m <sup>3</sup>                                       |
| Materiał izolacyjny                        | Poliuretan (bez CFC)                                               | Poliuretan(bez CFC)                                                | Poliuretan (bez CFC)                                               |
| Materiały cylindrów zewnętrznych zbiornika | Elektrostatyczne malowane proszkowo<br>ST 37 Steel<br>HRP 6222/3mm | Elektrostatyczne malowane proszkowo<br>ST 37 Steel<br>HRP 6222/3mm | Elektrostatyczne malowane proszkowo<br>ST 37 Steel<br>HRP 6222/3mm |